


實地殺菌效果測試報告(柏青哥店)

FluEnd

實驗場地：千葉縣內 柏青哥店

實驗時間：2009年10月26日下午6時30分至2009年10月27日凌晨0時

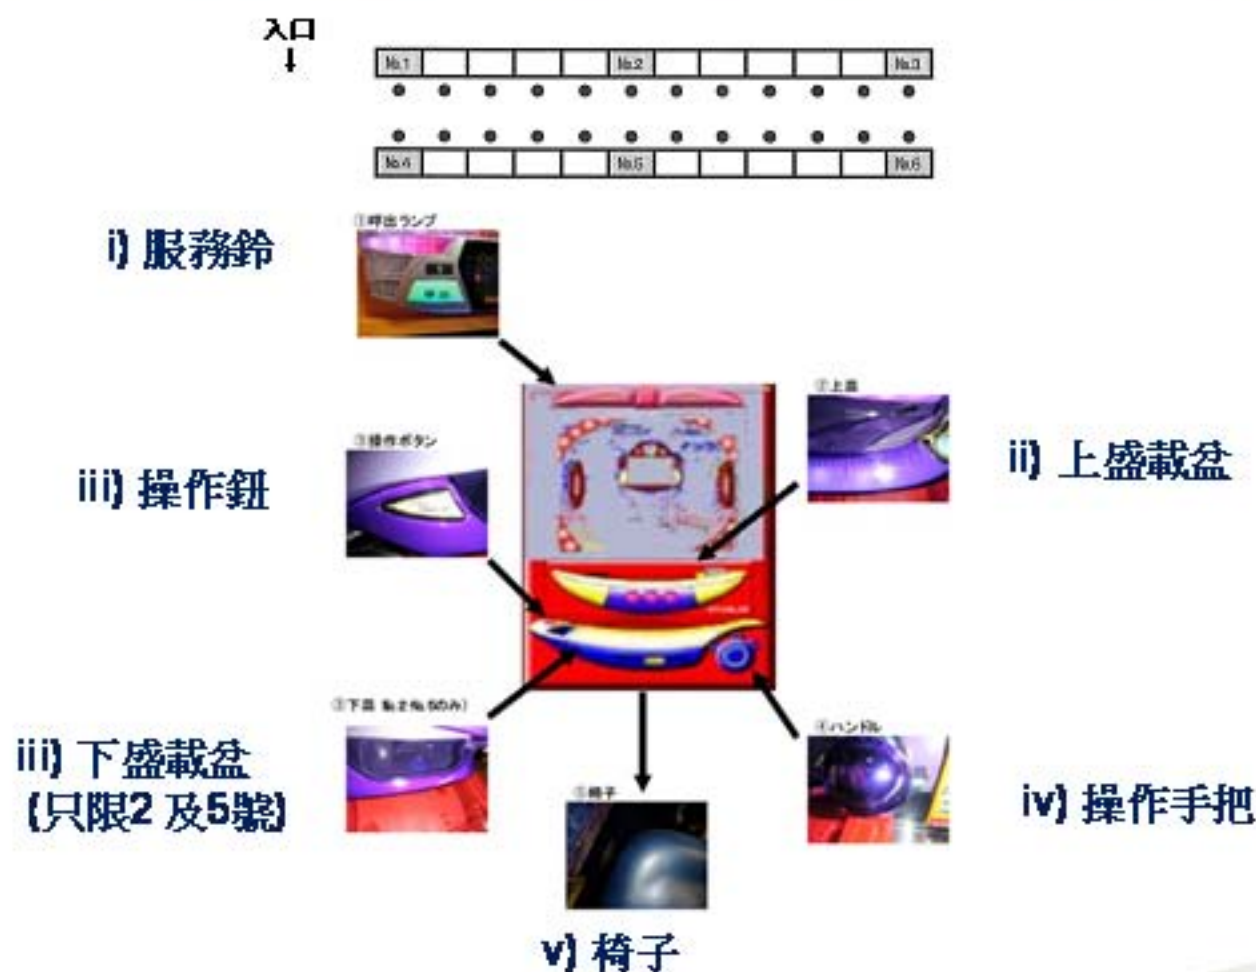

實地殺菌效果測試報告(柏青哥店)



| 機號 | 消毒前 | FLUEND 消毒後 |
|-------|--|----------------|
| 位置 | (培養號) | (培養號) |
| No. 2 | ii) Staphylococcus sp. CNS (100+) | ii) 未檢出 |
| No. 4 | ii) Staphylococcus aureus (200+) | ii) 未檢出 |
| | iii) Staphylococcus sp. CNS (100+) | iii) 未檢出 |
| | iv) Pseudomonas sp. (100+) | iv) 未檢出 |
| No. 5 | ii) Pseudomonas sp. (400+) Acinetobacter sp. (100+) | ii) 未檢出 未檢出 |
| | iii) Staphylococcus sp. CNS (1000+以上) | iii) 未檢出 |
| No. 6 | ii) Staphylococcus sp. CNS (100+) | ii) 未檢出 |
| | v) Bacillus sp. (100+) | v) 未檢出 |